


# 快適環境おしらせ ガス・CO警報器(LPガス用) 型式 XC-701

高圧ガス保安協会検定合格品

# 快適 ウォッチ

## 取扱説明書〔保証書付〕

このたびは、快適環境おしらせガス・CO警報器(LPガス用)をお買い求めいただきありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくお使いください。  
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。  
なお、万一、本書を紛失されたときは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

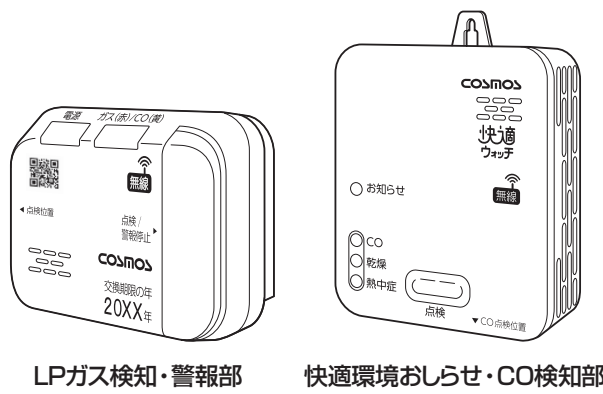


- このLPガス検知・警報部はプロパンガス、ブタンガスなどの液化石油ガス(以下LPガス)を検知します。また、快適環境おしらせ・CO検知部はLPガス燃焼機器による不完全燃焼排気ガスを検知します。都市ガスをご使用のご家庭には、都市ガス用のガス警報器を設置してください。
- 酸素欠乏による中毒防止用ではありません。
- ガスの発生を未然に防止する装置ではありません。ガスもれなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ガス検知部にガスが到達しないときは、警報機能が働きます。
- 本機にはマイコンメータなど外部機器と連動させる外部出力機能はありません。
- 熱中症おしらせは、快適環境おしらせ・CO検知部周囲の環境条件から熱中症注意の目安を示し体調管理などに役立ていただくもので、熱中症を防止できるものではありません。
- 乾燥おしらせは、快適環境おしらせ・CO検知部周囲の環境条件から空気の乾燥をお知らせし健康管理などに役立ていただくもので、乾燥によるインフルエンザなどを防止できるものではありません。

## 新コスモス電機株式会社

本社 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 (06)6308-3155代  
〔北海道〕札幌 (011)231-1101代 〔中部〕名古屋 (052)933-1680代  
〔東北〕仙台 (022)295-6061代 〔静岡〕静岡 (054)255-1901代  
〔北陸〕金沢 (076)234-5611代 〔関西〕大阪 (06)6308-3155代  
〔関東〕東京 (03)5403-2706代 〔四国・中国〕岡山 (086)456-5200代  
新潟 (025)365-1390代 広島 (082)568-2800代  
〔九州〕福岡 (092)431-1881代  
C701CT\_ (02)\_

## ガスのもれとガス機器の不完全燃焼による CO が同時に発生したときは

警報器周囲のガスとCOが規定濃度以上になると作動します。

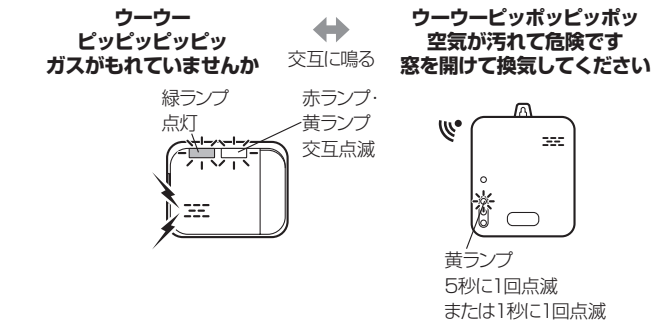

## 4. その他の機能

### 快適環境おしらせ・CO 検知部の電池が切れたときは

快適環境おしらせ・CO検知部の電池の電圧が低下すると、快適環境おしらせ・CO検知部の緑(おしらせ)ランプが10秒おきに1回点滅し、LPガス検知・警報部の緑(電源)ランプも点滅します。  
このとき、**「ピッ CO検知部が電池切れです」**と1回お知らせします。その後約50秒おきに**「ピッ」**音でお知らせします。  
LPガス検知・警報部の警報停止スイッチを押すと、**「ピッ CO検知部が電池切れです 電波が受信できています」**と1回お知らせします。以降**「ピッ」**音は36時間停止します。  
快適環境おしらせ・CO検知部の点検スイッチを押すと、**「ピッ CO検知部が電池切れです 電波が受信できています」**と1回お知らせします。**「ピッ」**音は停止しません。  
※販売店に連絡してください。

### 交換期限が過ぎたときは

交換期限を過ぎるとLPガス検知・警報部の緑(電源)ランプがゆっくり点滅し、LPガス検知・警報部の警報停止スイッチまたは快適環境おしらせ・CO検知部の点検スイッチを押すと、**「交換期限が過ぎています 販売店に連絡してください 電波が受信できています」**と鳴ります。  
※販売店に連絡してください。  
#1 ゆっくり点滅  
ランプが消灯から点灯、点灯から消灯へ連続的にゆっくり変化します。

### 快適環境おしらせガス・CO警報器(LPガス用)

型式名 XC-701

このたびは快適環境おしらせガス・CO警報器(LPガス用)をお買い求めいただきありがとうございます。  
この製品は高圧ガス保安協会検定に合格した警報器です。従って正常な使用状態で故障の心配はありませんが、保証期間中万一異常を生じた場合は、速やかに販売店に連絡し、本書を提示してください。次の要領で下記の者が点検または交換いたします。

|                                |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●保証期間                          | 警報器本体に表示された交換期限の期限内。                                                                                     |
| ●保証の範囲                         | 保証は機体本体を対象とします。機体本体以外に生じた損害は、本保証書に定められた保証の対象ではありません。                                                     |
| ●保証適用                          | 取扱説明書に基づく正常な使用状態で製造上の責任による故障の場合は無償で交換します。                                                                |
| ●保証適用除外                        | 以下の保証の適用除外項目に記載してある事項の場合。                                                                                |
| ●保守点検                          | 警報器の異常等のお申し出がありました際に次の保守点検をいたします。<br>(1)点検具を使用しての動作テスト。<br>(2)誤報発生の有無の確認(聴取による)。<br>(3)設置場所の適否についてのチェック。 |
| (実施者)<br>販売者<br>販売店に必ず記入してください |                                                                                                          |
| (保証者)<br>発売元                   |                                                                                                          |
| (保証者)<br>製造元                   |                                                                                                          |

新コスモス電機株式会社

### ※保証の適用除外

- この製品は保証期間内でも次のような場合、交換は有償となります。
- (1)使用者の故意または不注意によって生じた故障または損傷。
  - (2)火災、天災、異常電圧、異常温度、異常雰囲気等の不可抗力による故障または損傷。
  - (3)取付位置が離外、高温多湿等著しく不適切な場所および浴室に取り付けた場合。
  - (4)LPガス以外のガス、水や煮こぼれ等の液体、動植物による故障または損傷。
  - (5)その他使用上の誤り、分解、改造されたもの、衝撃等による故障または損傷。
  - (6)本書の提示がない場合、ただし本書は日本国内のみ有効です。
  - (7)本書に販売者の記入のない場合。
  - (8)その他製造業者の責任によらない汚損、故障または損傷。
  - (9)高圧ガス保安法に基づいて設置された警報器の場合。

### ※お願い

- (1)警報器の動作確認は、付属の点検ガス採取器で点検してください。
  - (2)本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
  - (3)交換期限を過ぎた製品は保証いたしません。
- 警報器は安全を守るための製品ですので必ず新しい製品とお取り替えください。

この保証書はお客様の民法または商法上の権利を制限するものではありません。また警報器についてご不明の場合はおもめの販売店にお問い合わせください。

### お客さま

|     |      |     |  |
|-----|------|-----|--|
| お名前 |      | TEL |  |
| ご住所 | (〒 ) |     |  |

## 1. 安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。  
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

**危険** 誤った取り扱いをすると「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される」内容を示します。

**警告** 誤った取り扱いをすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

**注意** 誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示しています。

| 絵表示の内容                         |                              |       |       |      |        |
|--------------------------------|------------------------------|-------|-------|------|--------|
| 必ず行う                           | 火気厳禁                         | ぬれ手禁止 | 水ぬれ禁止 | 分解厳禁 | 一般的な禁止 |
| <b>警告</b>                      |                              |       |       |      |        |
| 分解や改造はしないでください。<br>故障の原因となります。 | 衝撃を与えないでください。<br>故障の原因となります。 |       |       |      |        |

### 無線通信エラーしているときは

#### 【無線通信エラー】


LPガス検知・警報部の緑ランプが高速点滅し、快適環境おしらせ・CO検知部の緑ランプが10秒に3回点滅します。そのとき、**「ビッビッビッ 電波が受信できません」**が鳴ります。その後に約50秒おきに**「ビッビッビッ」**音になります。  
LPガス検知・警報部の警報停止スイッチを押すと、上記通信エラーメッセージを1回お知らせします。以降**「ビッビッビッ」**音は36時間停止します。

### 鳴動原因表示機能

過去10日間に警報器が動作したかどうかを確認することができます。  
LPガス検知・警報部の警報停止スイッチを約1秒間押すと、過去10日以内に最後に行なった警報器の動作を、下表のランプ表示(LPガス検知・警報部側)でお知らせします。  
※LPガス検知・警報部の電源を投入してから約25分以内に起こった警報器の動作の履歴は表示しません。

| 動作     | ランプ(LPガス検知・警報部側) |         |         |
|--------|------------------|---------|---------|
|        | 緑(電源)            | 黄(CO警報) | 赤(ガス警報) |
| LPガス警報 | 消灯               | 消灯      | 1秒点灯    |
| CO警報   | 消灯               | 1秒点灯    | 消灯      |
| 故障警報   | 1秒間に3回点滅         | 消灯      | 消灯      |

## 2. 各部のなまえとはたらき

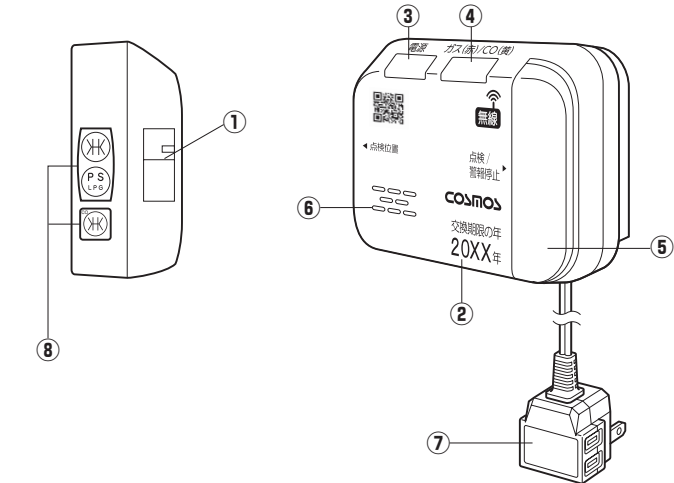

### 【LPガス検知・警報部】

- ① **LPガス検知部および点検位置**  
LPガスを検知します。また点検ガスを注入する部分です。
- ② **交換期限表示**  
警報器の交換期限が表示されています。
- ③ **緑(電源)ランプ**  
通常は点灯しています。  
LPガス検知・警報部および快適環境おしらせ・CO検知部が故障しているときに高速点滅します。
- ④ **赤(ガス警報)ランプ／黄(CO警報)ランプ**  
LPガスを検知すると赤ランプが点灯します。  
COを検知すると黄ランプが点滅または点灯します。
- ⑤ **警報停止スイッチ**  
ガス漏れ警報中やCO注意報が5分継続からの警報中にスイッチを押すと、警報音を約1分間停止することができます。
- ⑥ **警報スピーカー**  
ガス、COを検知すると警報音が鳴ります。
- ⑦ **電源プラグ**  
消費電力が1490W以下の電気製品を接続できる予備コンセント付きです。コード長さは2.5mです。

**予備コンセントを使用する場合は**  
警報器以外の電気製品を同時にご使用になる場合は、LPガス検知・警報部のプラグに付属している予備コンセントを使用することができます。

### 警告

予備コンセントに複数の電気製品を接続しないでください。  
火災のおそれがあります。接続できるのは1490W以下の電気製品、1台だけです。

### LPガス検知・警報部の電源プラグに大きな力をかけないでください。

(例えば掃除機などの移動して使用する電気製品を接続することや、頻繁に抜き差しすることはおやめください。) 他

**他の電気製品を予備コンセントに接続する場合は、電気製品の電源スイッチを切ってから電源プラグの抜き差しを行ってください。**  
感電のおそれがあります。

## 5. ご使用方法


### 警告

電源電圧AC100V以外で使用しないでください。  
過電圧を加えると過熱し、火災の原因になるおそれがあります。


### 注意

- LPガス検知・警報部の電源プラグや、予備コンセントに接続するほかの電気製品の電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。  
感電、ショート、発煙・発火や、電源プラグ部分の過熱による焼損のおそれがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、予備コンセントを触ったりしないでください。  
感電するおそれがあります。
- 警報器や電源プラグ(予備コンセントを含む)を水につけたり、水をかけたりしないでください。  
感電、ショート、発煙・発火のおそれがあります。
- 警報器をお手入れするとき以外は、電源プラグを抜かないでください。  
ガスもれが発生しても警報を発しません。
- LPガス検知・警報部に耳を近づけて、警報音を聞かないでください。  
聴力障害などの原因になるおそれがあります。
- LPガス検知・警報部の電源プラグに大きな力をかけないでください。  
電源プラグやコンセントが破損するおそれがあります。
- 取付位置を移動させないでください。  
警報の遅れの原因となります。  
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店に連絡してください。
- LPガス検知・警報部の近くでラジオなどを使用しないでください。  
ラジオなどにノイズ(雑音)が入ることがあります。  
LPガス検知・警報部から距離を離してお使いください。
- 警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。  
警報の遅れの原因となります。


- ① LPガス検知・警報部の電源プラグをコンセントに差し込む。  
LPガス検知・警報部の緑(電源)ランプが快適環境おしらせ・CO検知部と無線通信確立まで最大2分間点滅します。

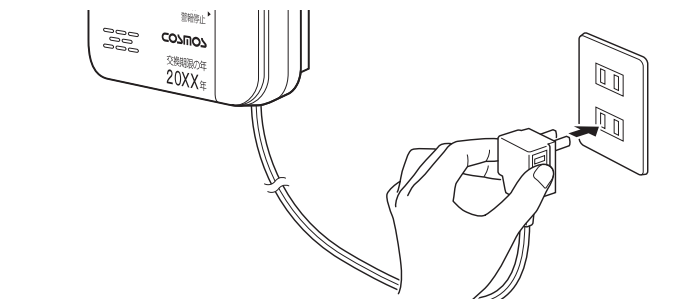

- ② LPガス検知・警報部の緑(電源)ランプが点滅している間に、快適環境おしらせ・CO検知部の起動プラグを押し込む。  
快適環境おしらせ・CO検知部の緑(おしらせ)ランプが点滅を開始し、無線通信の確認を行います。

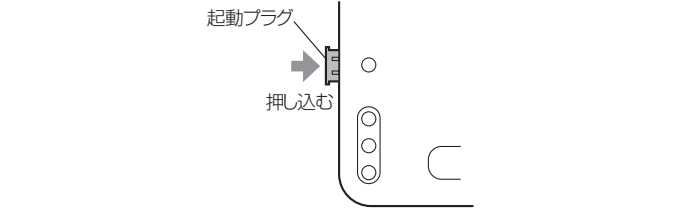

- ③ 約30秒後に「警報器正常です 電波が受信できています」と鳴り、LPガス検知・警報部の緑(電源)ランプが点灯し、警報器は監視状態に入ります。  
快適環境おしらせ・CO検知部の緑(おしらせ)ランプは電源投入から約30秒後に消灯します。

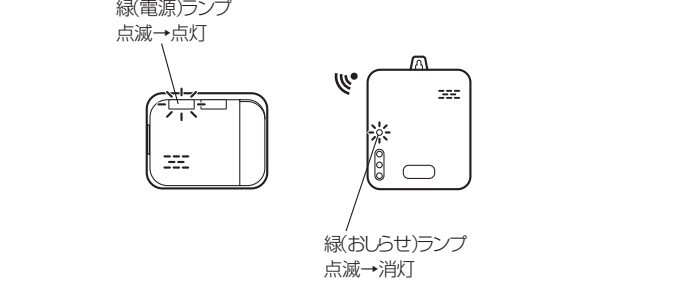


- ※LPガス検知・警報部の緑(電源)ランプが点滅している間に、快適環境おしらせ・CO検知部の電源がON状態にならないと無線通信エラーとなり**「ビッビッビッ電波が受信できていません」**と鳴ります。  
無線通信エラーになった場合は、快適環境おしらせ・CO検知部の点検スイッチを押して無線通信が正常になることを確認してください。
- ※警報器が故障の場合は、**「ビッビッビッ警報器故障です」**が鳴ります。  
販売店に連絡してください。

## 3. ガス警報機能


### ガスがもれたときは

LPガス検知・警報部周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。

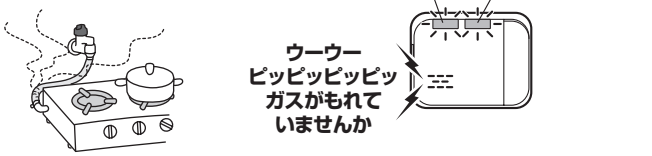


### ガス機器の不完全燃焼による CO が発生したときは

快適環境おしらせ・CO検知部周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。  
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。(低濃度が約5分間継続した場合も警報が作動します。)

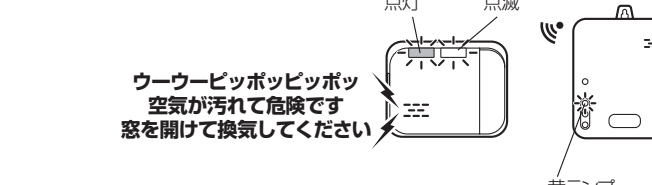

### ウーウーピッピッピッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください

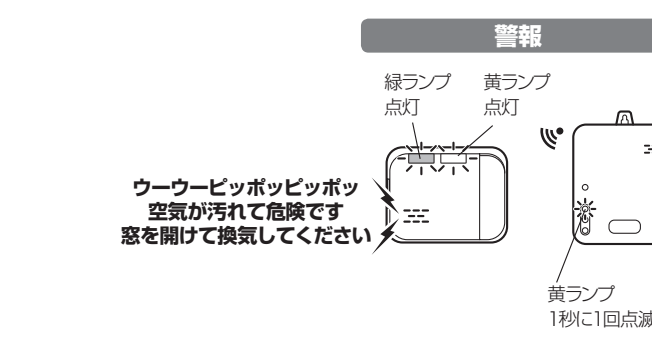

## 6. 『ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』と鳴ったときの処置のしかた

### 危険

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。  
爆発の恐れがあります。

- 1 ドアや窓を開けて換気する。
- 2 ガス栓や器具栓を閉める。
- 3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやむ。  
【赤(ガス警報)ランプ消灯】
- 4 ガスもれの原因を点検する。  
原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

