

■仕様		型式名	SC-715T	
		検定型式番号	住警第28~1号	
火災警報機能	感知方式	煙感知式(光電式)		
	感知性能	2種		
	対象火災	住居火災(台所、寝室、居室、階段、廊下等に設置)※浴室除く		
	応答時間	1分以内		
	警報方式	即時警報型、自動復帰式 赤(火災警報)ランプスライド点灯、音声による警報 音量:70dB(A)/m以上		
	火災連動入出力	相互鳴動用火災連動入出力(有極性、自動復帰式)※相互連動コネクタ線LL-01(別売)を使用 ・監視時: OFF ・火災警報時: ON		
CO警報機能	検知対象ガス	燃焼排ガス中のCO(一酸化炭素)		
	検知方式	電気化学式		
	警報濃度	50ppmを超えて300ppm以下		
	応答時間	5分以内		
	警報方式	即時警報型、自動復帰式 黄(CO警報)ランプ1秒毎に1回点滅、音声による警報 音量:70dB(A)/m以上		
快適環境おしらせ	熱中症おしらせ	危険	作動条件	31℃以上(WBGT値)
			表示・発報方式	橙ランプ60秒に1回点滅 音声合成音(ランプ表示から10分後とその後30、60分後の計3回)
		嚴重警戒	作動条件	28℃以上31℃未満(WBGT値)
			表示・発報方式*1	橙ランプ60秒に1回点滅 音声なし
	乾燥おしらせ	警戒	作動条件	絶対湿度7g/m以下、相対湿度40%以下、温度15℃以上30℃未満
			表示・発報方式*1	青ランプ60秒に1回点滅 音声合成音(ランプ表示から6時間後の1回、ただし温度15℃未満は音声なし)
		注意	作動条件	絶対湿度7g/m以下、相対湿度40%超
			表示・発報方式*1	青ランプ60秒に1回点滅 音声なし
付属機能		自動初期点検機能、交換期限お知らせ機能、鳴動原因表示機能		
電源		専用リチウム電池		
交換期限*2		5年		
使用温度範囲		0℃~40℃(結露しないこと)		
外形寸法		W85×H100×D30mm(突起部除く)		
質量		約150g(電池含む)		
標準付属品		石膏ボード用取付フック、ピン3本、取付ねじ1本、引きひも		

*1 熱中症おしらせ(嚴重警戒)、乾燥おしらせ(警戒・注意)は、動作を行なわないよう設定ができます。
*2 5年後には機器ごと交換となります。

安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者に
ご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

警報器作動状態確認のため、
月に一度点検を行ってください。

このカタログは、再生紙を使用しています。

新コスモス電機株式会社

- | | | |
|--------|---|------------------|
| 本社 | 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 | TEL(06)6308-3155 |
| 東日本営業部 | | |
| 東京 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F) | TEL(03)5403-2706 |
| 札幌営業所 | 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F) | TEL(011)231-1101 |
| 仙台営業所 | 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7(ティエスビルディング4F) | TEL(022)295-6061 |
| 新潟営業所 | 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201) | TEL(025)365-1390 |
| 静岡営業所 | 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7(三井生命静岡駅前ビル2F) | TEL(054)255-1901 |
| 西日本営業部 | | |
| 関西 | 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 | TEL(06)6308-3155 |
| 中部 | 〒461-0004 名古屋市東区栄3-15-31(千種第2ビル5F) | TEL(052)933-1680 |
| 北陸営業所 | 〒920-0065 金沢市ツツ屋町8-1(アール・ヴィンクスフルビル2F) | TEL(076)234-5611 |
| 岡山営業所 | 〒710-0826 倉敷市老松町2-7-4(倉敷ビル5F) | TEL(086)435-5087 |
| 広島営業所 | 〒732-0827 広島市南区福町2-16(広島福町第一生命ビル6F) | TEL(082)568-2800 |
| 九州営業所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1(NORITZビル5F) | TEL(092)431-1881 |

※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。 2016年12月制作 (N)7501-B050

COSMOS

快適環境おしらせ

住宅用火災(煙式)・CO警報器

快適ウォッチ® SC-715T

住宅用火災警報器検定合格品
一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

火災警報器、 せっかくつけるなら

COセンサ付

安心・快適を

温湿度センサ付

プラス しませんか?


<実寸大>

新しい火災警報器は**CO**を検知して**火災**を**早期発見!**
さらに、**温度**と**湿度**を監視して**熱中症**と**乾燥**もおしらせ!


- | | | | | | | | |
|------|------|-------|-----|--------|--------|------|-----|
| | | | | | | | |
| 5年保証 | CO検知 | 火災(煙) | 電池式 | 自動試験機能 | 鳴動原因表示 | 相互連動 | 壁専用 |

温度と湿度を監視して、熱中症と乾燥をお知らせ!


熱中症もインフルエンザも、室内の温湿度管理が予防のカギ!

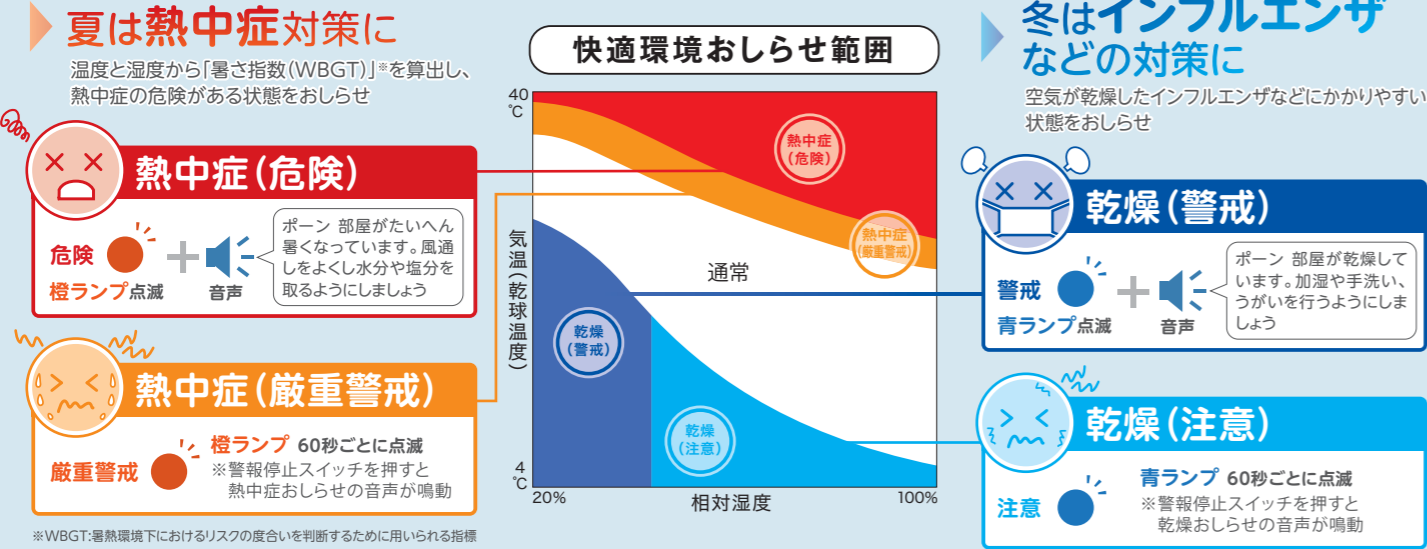

夏の熱中症は、住宅内での発症が全体の約4割。

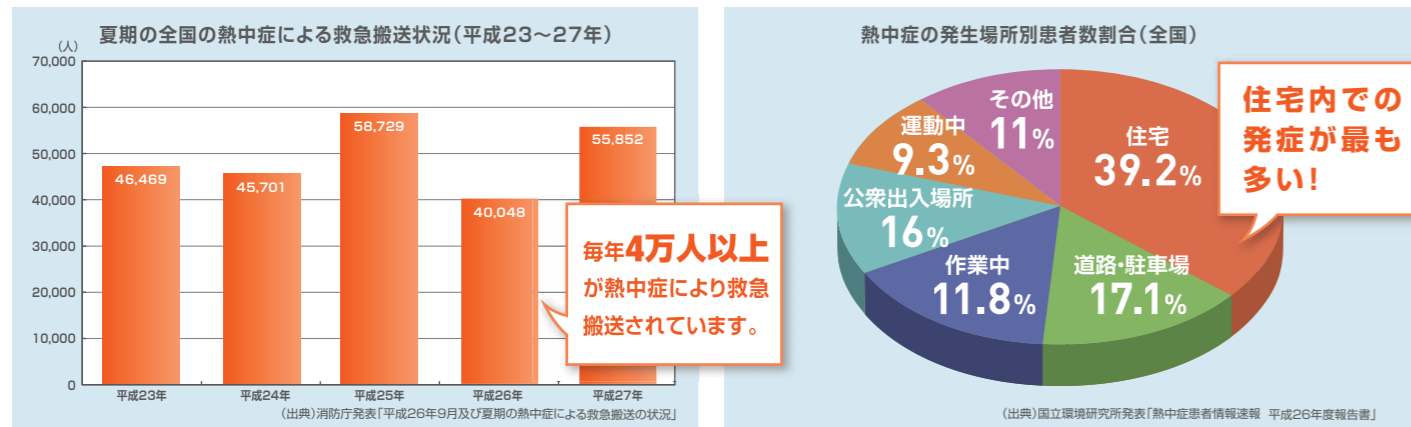


冬の乾燥は、インフルエンザなどのウイルス感染の原因となります。

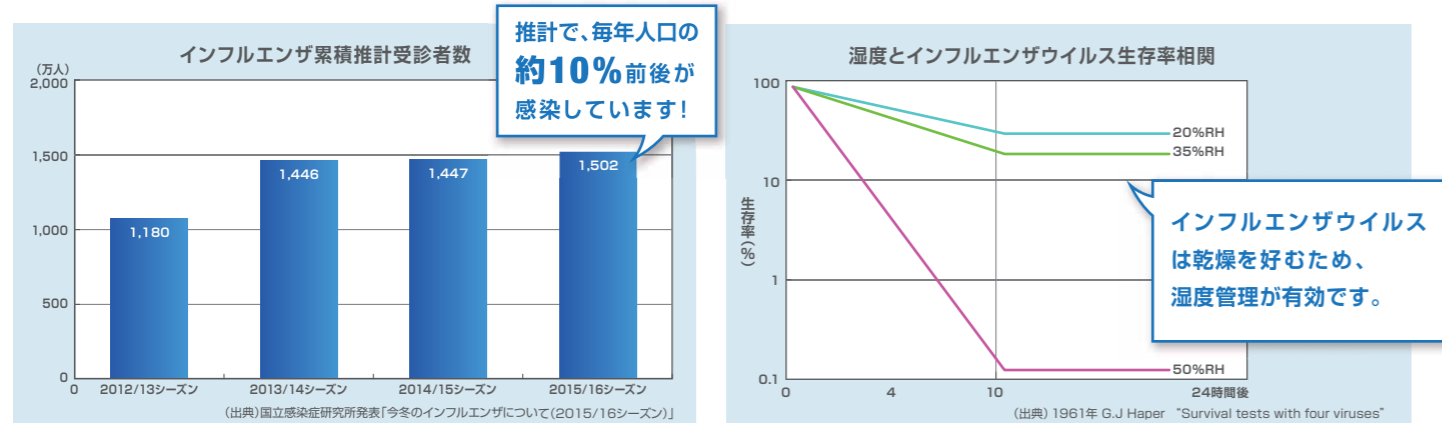

CO検知で、火災をより早くお知らせし、事故を防止!

建物火災でのCO中毒死者数は全体の約4割。

建物火災における死者のうち、約4割が火災発生に伴うCO中毒が原因で亡くなっています。火災の中には、布団くん焼火災のように煙や炎が発生する前にCOが発生するタイプもあり、このことからCO検知の重要性が高まっています。

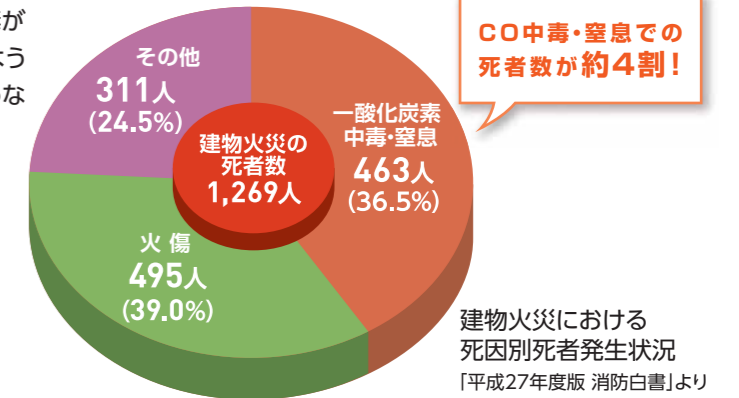

布団くん焼火災などでは、煙より先にCOが発生します。

■ 布団くん焼火災データ*



布団にタバコの火がつくようなゆっくりと進行する火災では、煙や炎が出る前にCOが大量に発生します。CO警報機能付なら、煙を感知するよりも早い時点でCOが発生していることをお知らせします。

表示・警報方式

状態	ランプ表示	メッセージ内容
火災警報	赤ランプ スライド点灯	ウーウー カンカンカン 火事です 火事です
CO警報	黄ランプ 点滅(1回/1秒)	ウーウー ピッポッ ピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください
火災+CO警報	赤ランプ スライド点灯 黄ランプ 点滅(1回/1秒)	ウーウー カンカンカン 火事です 火事です
熱中症おしらせ(危険)	橙ランプ 点滅(1回/60秒)	(10分継続後、その後30分、60分継続後) ポーン 部屋がたいへん暑くなっています 風通しをよくし、水分や塩分をとるようしましょう ※ランプ点滅時、警報停止スイッチを押すと熱中症おしらせの音声が鳴動
熱中症おしらせ(嚴重警戒)	橙ランプ 点滅(1回/60秒)	音声なし ※ランプ点滅時、警報停止スイッチを押すと熱中症おしらせの音声が鳴動
乾燥おしらせ(警戒)	青ランプ 点滅(1回/60秒)	(6時間継続後) ポーン 部屋が乾燥しています 加湿や手洗い、うがいを行うようしましょう ※ランプ点滅時、警報停止スイッチを押すと乾燥おしらせの音声が鳴動
乾燥おしらせ(注意)	青ランプ 点滅(1回/60秒)	音声なし ※ランプ点滅時、警報停止スイッチを押すと乾燥おしらせの音声が鳴動

各部名称

