


取付寸法穴図

(特記事項)
 ※1 金属継手を使用する場合、締め込み過ぎるとガス排気口が破損する場合がありますのでガス排気口に付属のOUTスペースを取り付けてから、金属継手を取り付けて下さい。
 ※2 検知対象ガスがHF、F2の場合、ダストフィルタ1(MF-50)内部のフィルタを取り外してご使用下さい。

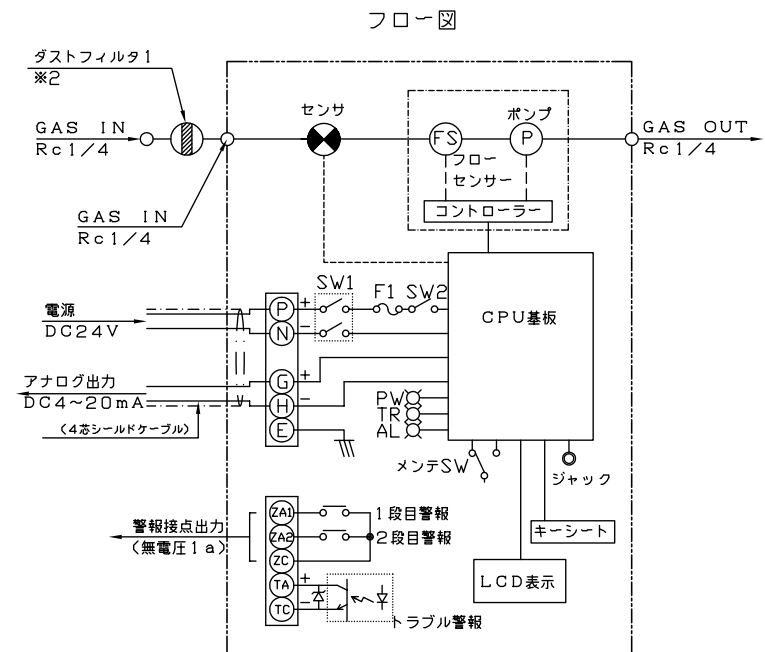

ガス警報接点容量
 通常時『開』、ガス警報時『閉』
 (定格負荷: AC125V 0.5A 抵抗負荷)
 オープンコレクタ出力
 通常時『閉』、故障警報時『開』
 (定格負荷: DC30V 30mA 抵抗負荷)

吸引式ガス検知部 PS-7

外形図・フロー図

| 承認 | 検図 | 作成 | 投影法 | 単位 | 尺度 |
|-----------|-------|-------|-----|----|-----------|
| '09.03.16 | スベサ追加 | 藤原 大西 | 3角法 | mm | 1/2 |
| '03.03.10 | 作成 | 南 大西 | | | |
| Rev | 日付 | 内容 | 作成 | 承認 | '09.03.16 |
| | | | | | '09.03.16 |
| | | | | | '09.03.16 |

図番 P-4922